

Mål: 1:100

Overkørselens opbygning:

Herregårdssten 14 x 21 x 7 cm
 3 cm afretningsand
 25 cm MSG
 35 cm BS

OBS: Færdig belægningshøjde på overkørsel:
 0,5 cm over kantsten og albertslundsten


Komprimeringskrav:
 Jf. Vejdirektoratets vejregler

Eksisterende kantsten:

Kantsten sænkes ved overkørsel
 så lysning er 7 cm
 (normalhøjde 11 cm)

Kantsten/Albertslundstens opbygning:

Kantsten sættes i 10 cm beton
 Der for og bagstøbes
 Betonstyrke: 16 Mn/m²
 Betonforbrug: 0,1 m³/lbm

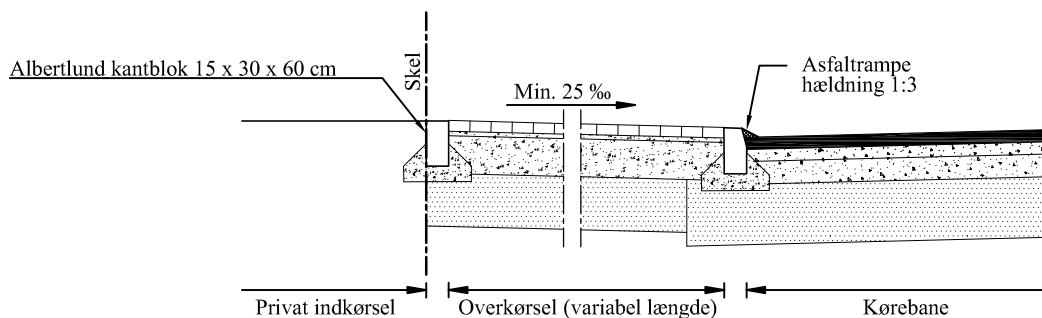

Mål: 1:50

	Erhvervs- og industriovertørsler i byer	
	Typetegning	Udskriftsdato: 22-03-2011
	Tegn.nr.:	Målforhold: 1 : 100
	Standard:	Udført af: ANJEN
Afd: Drifts- & Anlægsafdelingen		
Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande - Tlf. 99604000		